
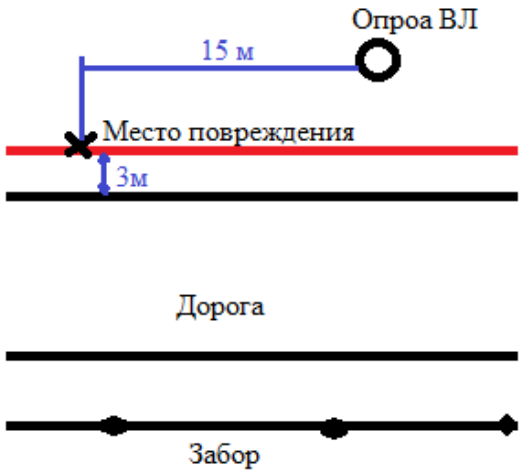




ООО «Новые Телекоммуникации»	Заказчик: ООО «Новые Телекоммуникации»
Электротехническая Лаборатория	Объект: КЛ 10 кВ ПС 750 Белый Раст ф.605 – РП-10 кВ Мечта
Свидетельство о регистрации № 9695	Адрес: МО п.Мечта с. Озерецкое Дмитровский муниципальный округ
Действительно до: «23» августа 2027 г	От «25» декабря 2024 г.

Эскиз (фото) № 48 определение места повреждения от РП-Мечта до ПС Белый Раст ф. 605

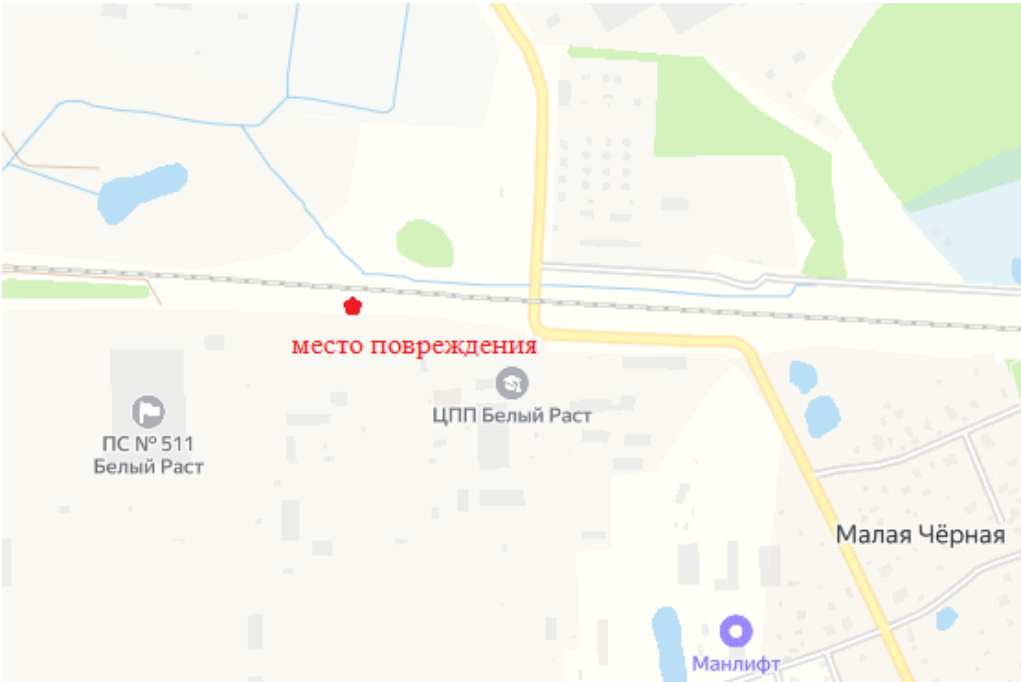

Общие данные: Характер повреждения:
Марка, сечение: АСБл 3х240
Полная длина КЛ 8750 метров
Расстояние до места повреждения: 8180 метров
Наименование прибора: Рейс-105
Определение проводили: _____/Рассоленко А.Г/

Определение проводили: _____/Шатков Д.И/

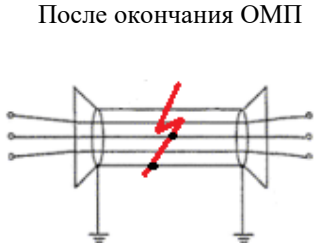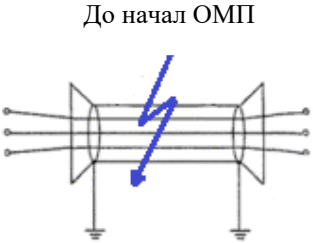

Сопротивление МОм		
фазы	ДО ОМП	После ОМП
А-З	100	100
В-З	100	100
С-З	100	100
А-В	150	150
В-С	150	150
С-А	150	150

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Новые Телекоммуникации»
ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
«Для протоколов»